


KGSt-Gutachten Stellenbewertung

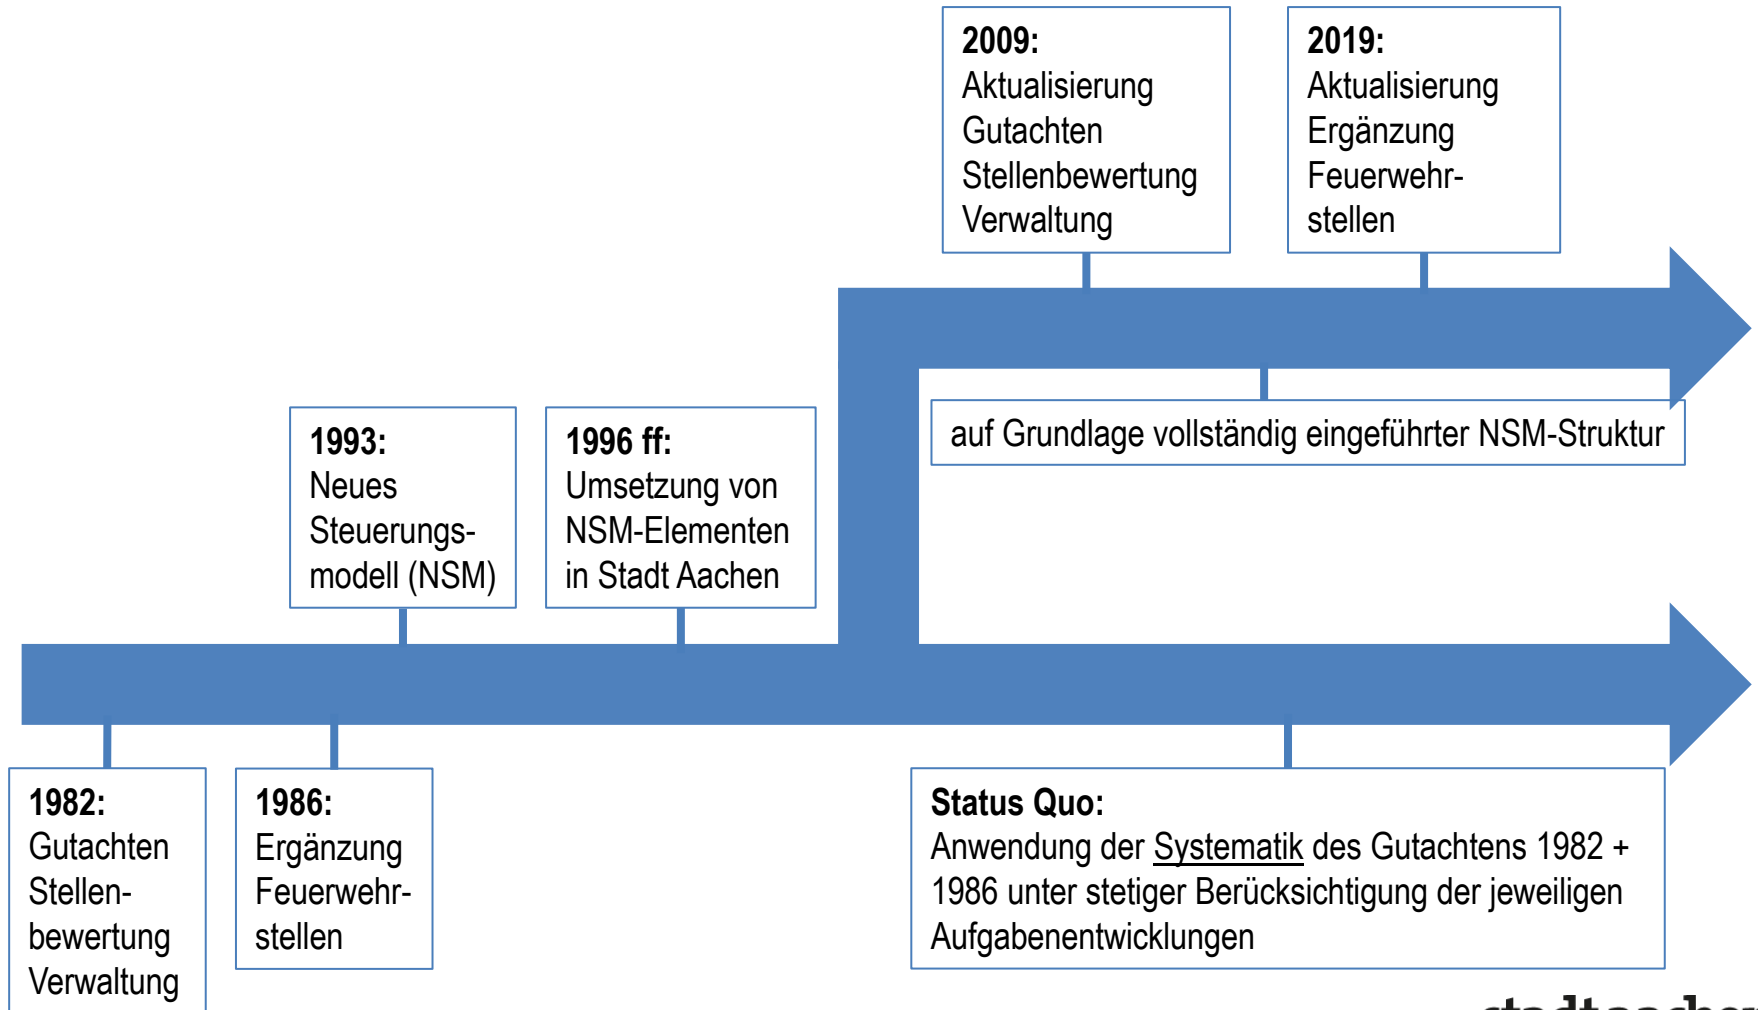

KGSt-Gutachten Stellenbewertung

- Mehrfache Befassung zur Frage der Anwendung in der Vergangenheit, zuletzt im Jahr 2019. Ergebnis: Systematik des Gutachtens 2009 kann nicht auf Stadt Aachen angewandt werden.
- Systematik des Gutachtens 2019 zu Feuerwehr baut auf Systematik des Gutachtens 2009 auf: damit keine Anwendungsmöglichkeit in AC.
- „Insellösung“ für FB 37 gesamtstädtisch nicht vertretbar.
- Empfehlungen der Gutachten können nicht die örtliche Bewertung ersetzen.
- Systematik des Gutachtens 1982 (sowie 1986 für Feuerwehr) ist weiterhin anwendungsfähig und bei Stadt Aachen systemkonform.
- Zwischenzeitliche Aufgabenentwicklungen und neue Aufgaben wurden und werden stets bei der Bewertung gewürdigt. D. h. keine starre Anwendung veralteter Tabellen der Gutachten 1982/1986.
- Aktuelles Bewertungsverfahren benachteiligt Feuerwehr im Vergleich nicht!